

Nr katalogowy

- **APIS 4.1** **SE 01 40 01**
- **APIS 4 GK1** **SE 01 41 01**
- **APIS 4 BGK1** **SE 01 41 02**

Bezdotykowy zawór pisuarowy APIS 4.1, APIS 4 GK1, APIS 4 BGK1


APIS 4.1 , 4.1B Wersja podtynkowa z zaworem elektromagnetycznym, ramą mocującą, śrubami mocującymi.

APIS 4 GK1 Wersja podtynkowa 12V z zaworem elektromagnetycznym i skrzynką montażową, przyłączeniami gwintowanymi regulowanymi oraz zaworem kulowym.

APIS 4 BGK1 Wersja podtynkowa 6V z zaworem elektromagnetycznym i skrzynką montażową, mieszkim na baterię zasilającą, przyłączeniami gwintowanymi regulowanymi oraz zaworem kulowym.

Zasilanie:

1. APIS 4.1 – zasilacz 12V, 50Hz.
2. APIS 4 GK1– zasilacz 12V, 50Hz.
3. APIS 4 BGK1 – bateria 6V Li.

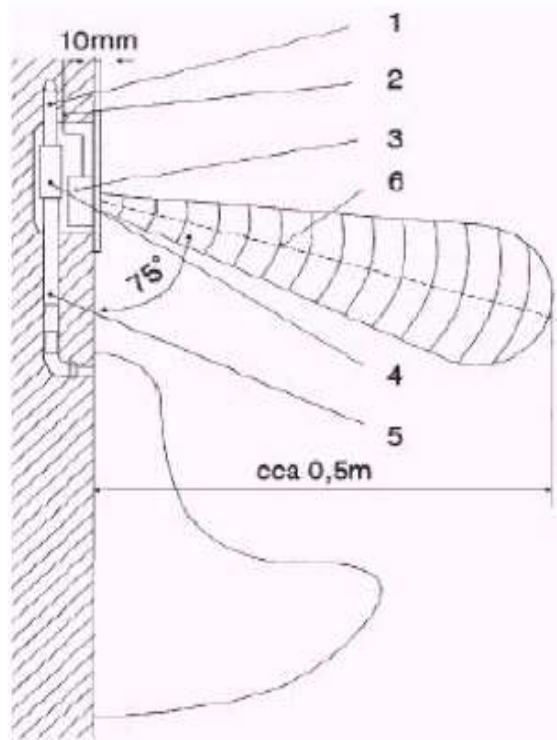

CHARAKTERYSTYKA

- Łatwość utrzymania higieny
- Oszczędność wody i energii
- Wykonanie ze stali nierdzewnej odporne na akty wandalizmu

OPIS DZIAŁANIA

Urządzenie optoelektroniczne rejestruje osobę stojącą co najmniej 5 s przed pisuarem. Woda jest spuszczana po jej odejściu. Nie reaguje na osoby przechodzące. Ilość wody jest regulowana czasem włączenia zaworu. Urządzenie przepłukuje wodę samoczynnie po upływie 12 godzin od ostatniego spłukania.

PARAMETRY TECHNICZNE

ZASIĘG


Min. 50 cm [regulowany pilotem zdalnego sterowania]

	DO2]
CZAS WŁĄCZENIA	10 s [regulowany pilotem DO2 5-15S]
ZASILANIE	Zasilacz 12V ZAS 50/12t.1 50Hz [APIS 4.1, APIS 4 GK1] Zasilacz 6V ZAS 230A/6DS.30C (max. 3 szt.) [APIS 4.1B, 4B GK1] Bateria 6V Li CR-P2 [APIS 4 BGK1]
ŻYWIOTNOŚĆ BATERII	Ok. 2 lata, przy 4000 włączeniach na miesiąc
CIŚNIENIE WODY	0,05-0,8 MPa [stan idealny 0,3-0,4 MPa]
SYGNALIZACJA GOTOWOŚCI URZĄDZENIA DO PRACY	LED
SYGNALIZACJA OBECNOŚCI OSOBY	LED
NASTAWIANIE PARAMETRÓW PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA	
WYMIARY	
OBUDOWA BLOKU ELEKTRONIKI	200x180x10 mm
SKRZYŃKA MONTAŻOWA	180x148x67 mm [wys .x dł. x gł.]
WYMIARY PRZYŁĄCZA	G ½"

ZALETY URZĄDZENIA

- masywna osłona ze stali nierdzewnej,
- ukryte zamocowanie osłony przedniej - odporna na akty wandalizmu,
- filtr zanieczyszczeń na wejściu zaworu

DODATKOWE WYPOSAŻENIE	
Skrzynka montażowa TYP 0502C	nr kat. SE 10 10 02
Zasilacz 12V ZAS 50/12t.1 (max. 5 szt.) [APIS 4.1, 4GK1]	nr kat. SE 10 01 11
Zasilacz 6V ZAS 230A/6DS.30C (max. 3 szt.) [APIS 4.1B, 4B GK1]	nr kat. SE 10 01 16
Bateria zasilająca 6V Li (CR-P2) [APIS 4 BGK1]	nr kat. SE 10 01 21
Pilot zdalnego sterowania DO-2	nr kat. SE 10 01 01

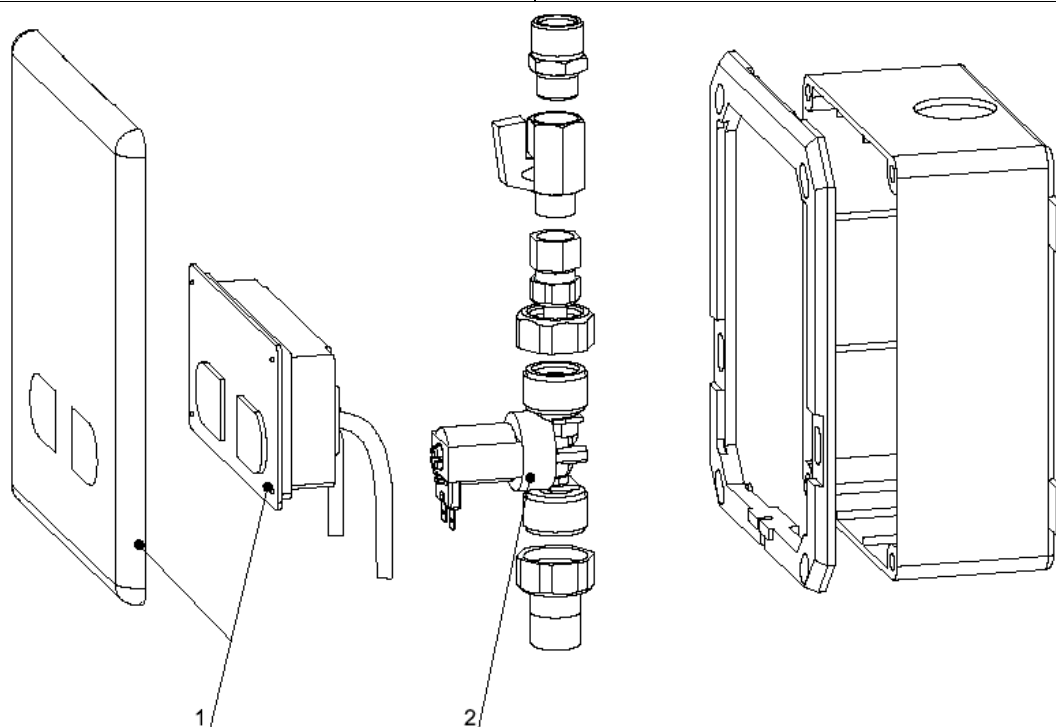

1. Elektronika 2. Elektrozawór